


CARTA RISCHIO DA FRANA (Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno)_scala 1:50.000
 Stralcio Tavola A1.10.1a RISCHIO DA FRANA del PTCF della Provincia di Benevento (fonte: Autorità di Bacino e S.di F.)

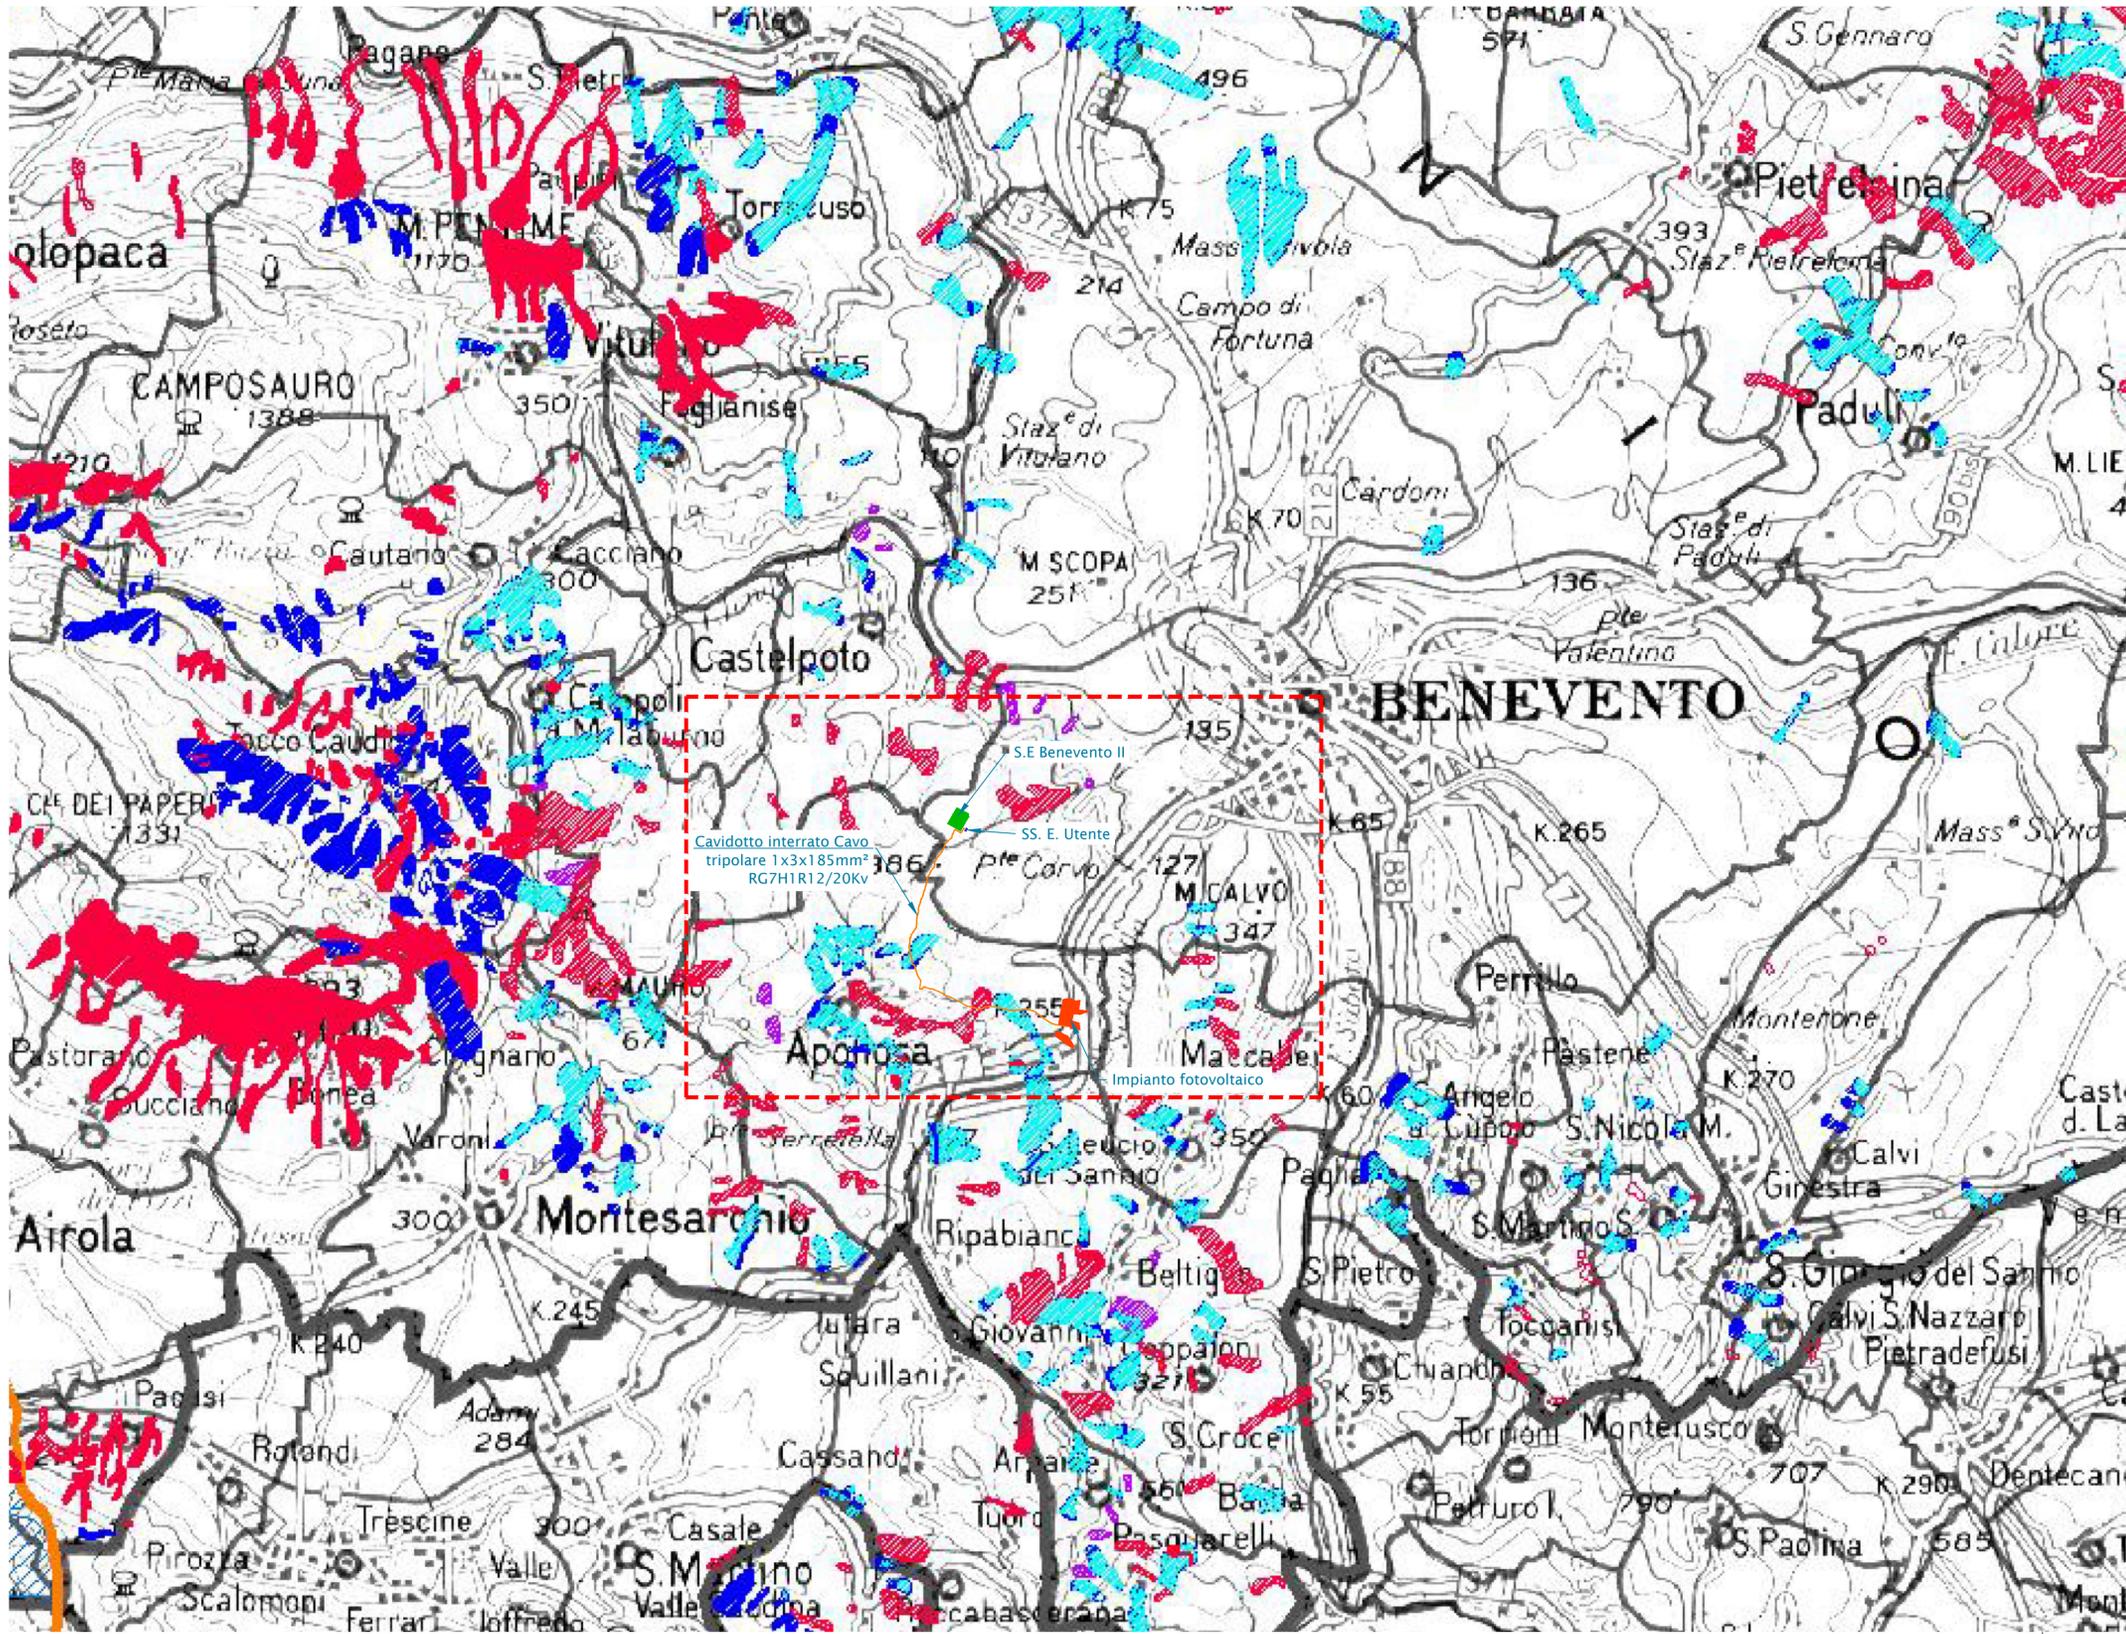

Legenda:

- Limite Autorità di Bacino
- AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO**
- Area di Alta Attenzione interessata da frane con intensità elevata.
- Area a rischio Molto Elevato, per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture.
- Area di Attenzione interessata da frane d'intensità media che interagiscono in parte o del tutto con beni esposti al rischio.
- Area con Beni a Rischio, per i quali non sono stati segnalati danni significativi.
- Area a rischio molto elevato
- AUTORITA' DI BACINO NORD OCCIDENTALE**
- Area di Alta Attenzione
- Area a rischio Molto Elevato
- Area di attenzione
- Area in cui sono stati riconosciuti elementi morfologici significativi di franosità progressiva, ma con elementi litostratigrafici predisponenti per fenomeni franosi ed apporti detritico-plastici da alluvionamento.
- COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE**
- Area di Alta Attenzione
- Area a rischio Molto Elevato
- Area di attenzione, interessata da frane d'intensità media che interagiscono in parte con beni esposti al suolo
- AMM. NE PROVINCIALE DI BENEVENTO**
- Area di attenzione, interessata da frane d'intensità media che interagiscono in parte con beni esposti al suolo
- Area di Alta Attenzione.
- Area a rischio Molto Elevato
- Impianto fotovoltaico di progetto
- S.S.E. Utente
- S.E. Benevento II
- Cavidotto interrato
- Area in cui ricade l'impianto fotovoltaico, la Stazione elettrica Benevento II, la S.S. E. Utente e il percorso del cavidotto interrato

Comittente:	
RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma P.IVA/C.F. 06400370968 PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it	
Titolo del progetto: "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 9560,00 kWp, sito in Apollosa (BN) in Area di Sviluppo Industriale (ASI), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili"	
Documento: PROGETTO DEFINITIVO	N°. Documento: PVFA-D11-01-00
ID Progetto: Scala: 1:50.000 Tipologia: G Formato: A1	
Elaborato: CARTA DEI VINCOLI SU CTR CARTA RISCHIO DA FRANA	
Rev. 00 :	Data:
Progettazione: PCR ENERGY SRL Via Nazionale - Fraz. Zuppino 84029-Sicignano degli Alburni(SA) E-mail: pcrenergia@tiscali.it PEC: pcrenergia@pec.it	I tecnici:
Visti e approvazione	

