


CARTA RISCHIO ALLUVIONI scala 1:50.000
 Stralcio Tavola A1.10.1c RISCHIO ALLUVIONI del PTCP della Provincia di Benevento (fonte: Autorità di Bacino competenti sul territorio)

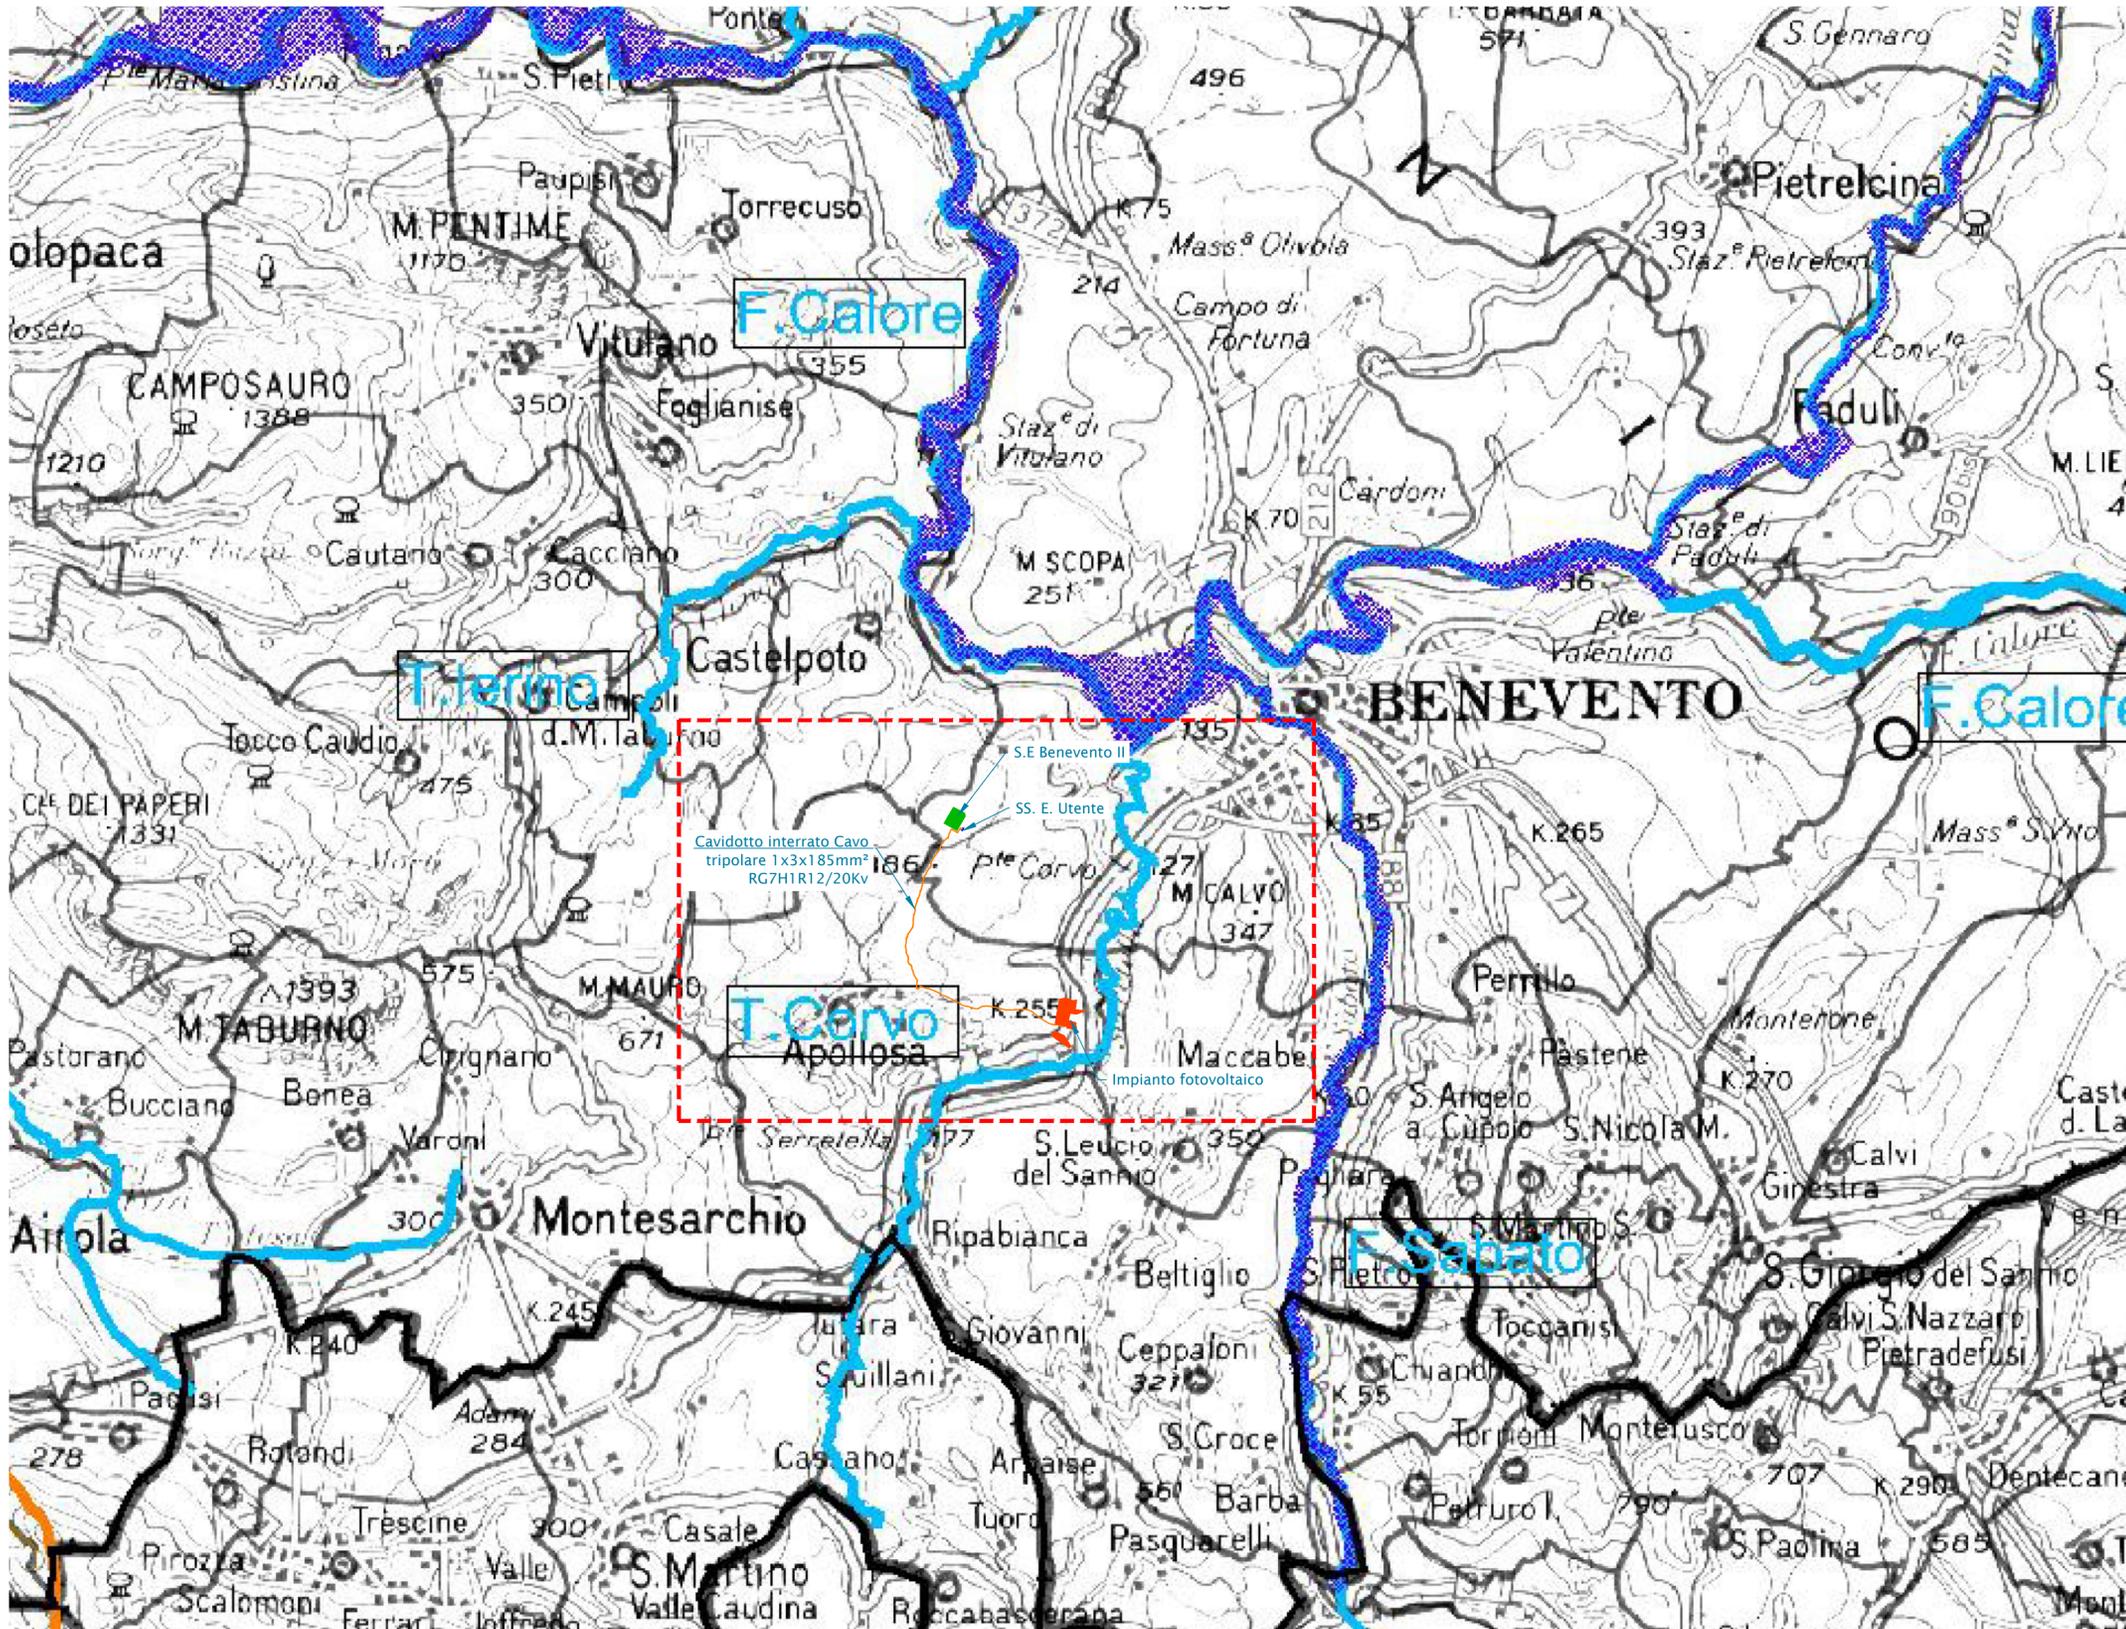

Legenda:

-  Limite Aurorità di Bacino.
-  Fiumi e Torrenti.
-  Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Bifemo e Minori, Saccione e Fortore.
-  **AUTORITA DI BACINO NORD OCCIDENTALE.**
-  Aree a rischio idraulico molto elevato.
-  **AUTORITA' DI BACINO LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO**
-  Aree inondabili (PSDA)
 Tratte dal piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio piu alto-rischio idraulico-elaborato dall'Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno Legge 226 del 13.07.1999
-  Impianto fotovoltaico di progetto
-  S.S.E. Utente
-  S.E Benevento II
-  Cavidotto interrato
-  Area in cui ricade l'impianto fotovoltaico, la Stazione elettrica Benevento II, la S.S. E. Utente e il percorso del cavidotto interrato

 Regione Campania	 Provincia Benevento	 Comune di Apollosa
Comittente:  RWE		
RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma P.IVA/C.F. 06400370968 PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it		
Titolo del progetto: "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 9560,00 kWp, sito in Apollosa (BN) in Area di Sviluppo Industriale (ASI), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili"		
Documento: PROGETTO DEFINITIVO	N°. Documento: PVFA-D12-01-00	
ID Progetto:	Scala:	1:50.000
Elaborato:	Tipologia:	G
Formato:	A1	
CARTA DEI VINCOLI CARTA RISCHIO ALLUVIONI		
Rev. 00:	Data:	
Progettazione:  PCR ENERGY SRL Via Nazionale - Fraz. Zuppino 84029-Sicignano degli Alburni(SA) E-mail: pcrenergia@iscali.it PEC: pcrenergia@pec.it	I tecnici:   	
Visti e approvazione		

