TENSIONE NOMINALE V= 20kV
POTENZA IMMISSIONE : 9,00 MWp

PARTICOLARE A:
CAVO TRIPOLARE 1x3x185 mm2

Il cavo di posa avrà le seguenti caratteristiche:

- strato semiconduttore estruso sul conduttore, di spessore minimo 0.3 mm;
- isolante: Polietilene reticolato (XLPE);
- strato semiconduttore estruso sopra l'isolante, di spessore compreso fra 0.3 e 0.6 mm,
- strato realizzato con nastro semiconduttore igroespandente con sormonto minimo 10%. In alternativa tale strato può essere realizzato con mezzi ed accorgimenti diversi purché equivalenti.
- il rivestimento protettivo della guaina di PE sarà di colore rosso.

SEZIONI TIPO PER POSA TUBAZIONI MT STRADE ESTERNE AL CAMPO

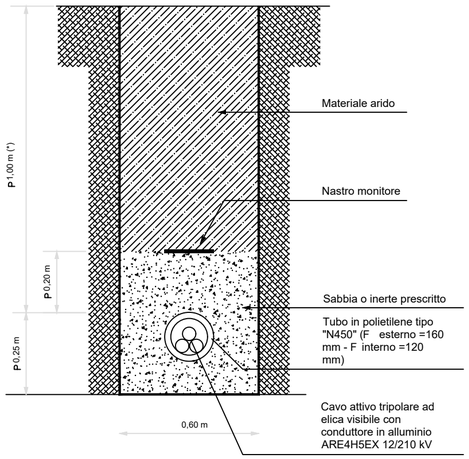

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA DI N.1 CAVI MT SU TERRENO NATURALE

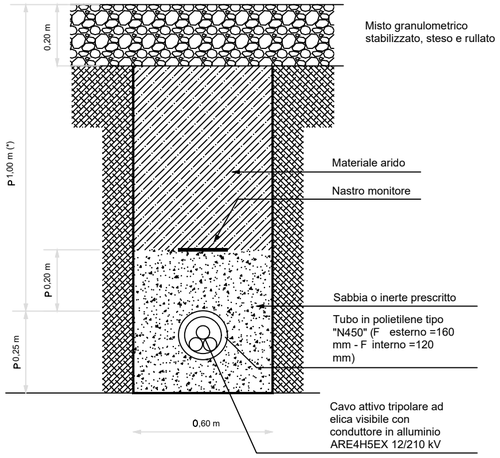

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA DI N.1 CAVI MT IN VIABILITÀ DI SERVIZIO SU MISTO STABILIZZATO

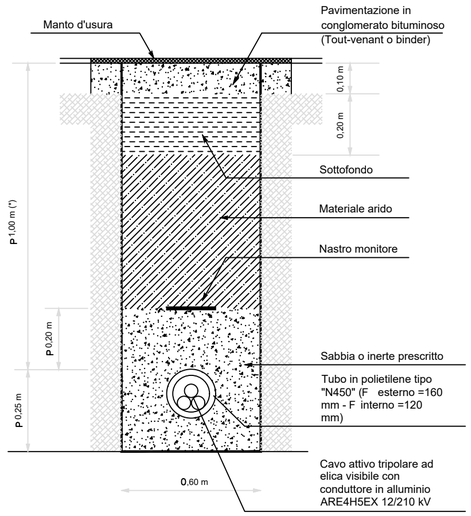

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA DI N.1 CAVI MT IN STRADA COMUNALE ASFALTATA

SEZIONI TIPO PER POSA TUBAZIONI MT STRADE ESTERNE AL CAMPO

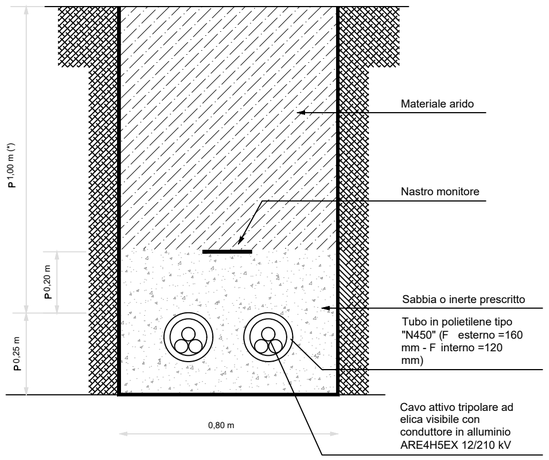

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA DI N.2 CAVI MT SU TERRENO NATURALE

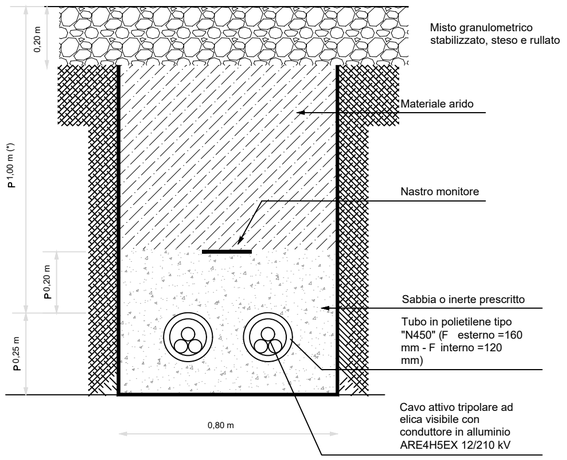

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA DI N.2 CAVI MT IN VIABILITÀ DI SERVIZIO SU MISTO STABILIZZATO

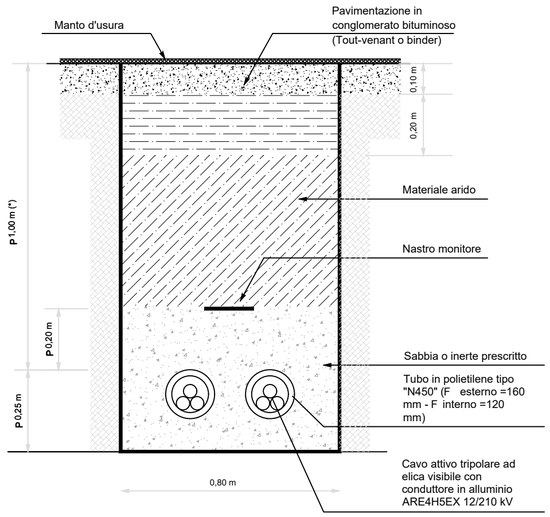

LINEA IN CAVO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA DI N.2 CAVI MT IN STRADA COMUNALE ASFALTATA

Regione Campania | **Provincia Benevento** | **Comune di Apollosa**

Committente:

RWE

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968
PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del progetto:

"Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di **9560,00 kWp**, sito in **Apollosa (BN)** in **Area di Sviluppo Industriale (ASI)**, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili"

Documento:	**N°. Documento:**
PROGETTO DEFINITIVO	**PVFA-D49.01-00-00**

ID Progetto:		Scala:	1:Varie	Tipologia:	D	Formato:	A1

Elaborato:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CAVIDOTTI E POZZETTI

Rev. 00 :	Data:

Progettazione:

PCR

PCR ENERGY SRL
Via Nazionale - Fraz. Zuppino
84029-Sicignano degli Alburni(SA)
E-mail: pcrenergy@tiscali.it
PEC: pcrenergysrl@pec.it

I tecnici:

Visti e approvazione